
# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ~~159~~ 145 |
| --- | --- | --- |



### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο 11. Δ/γμα 6/86 αρμοδιότητας Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρώμικων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/7.1.86 τ. Α΄ και στο οποίο διόρθωση σφαλμάτων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69/26.5.1986 τ. Α΄, προστίθενται τα παρακάτω εκ παραδρομής παραλειφθέντα σχέδια που αφορούν τον κανονισμό αυτό:


## Λεπτομέρεια Ά.

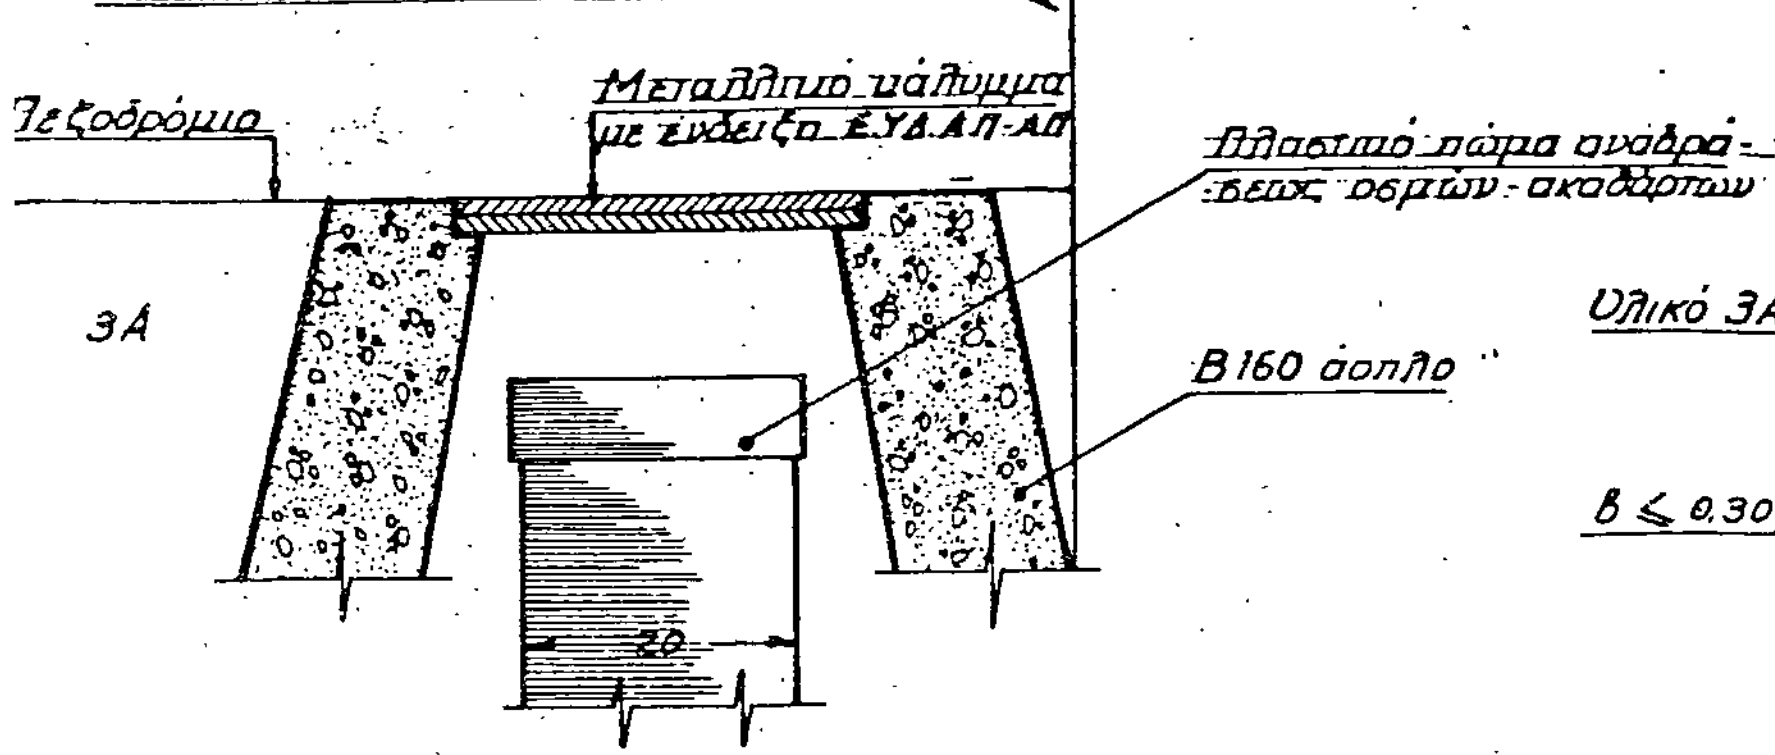


## Κάτοψη

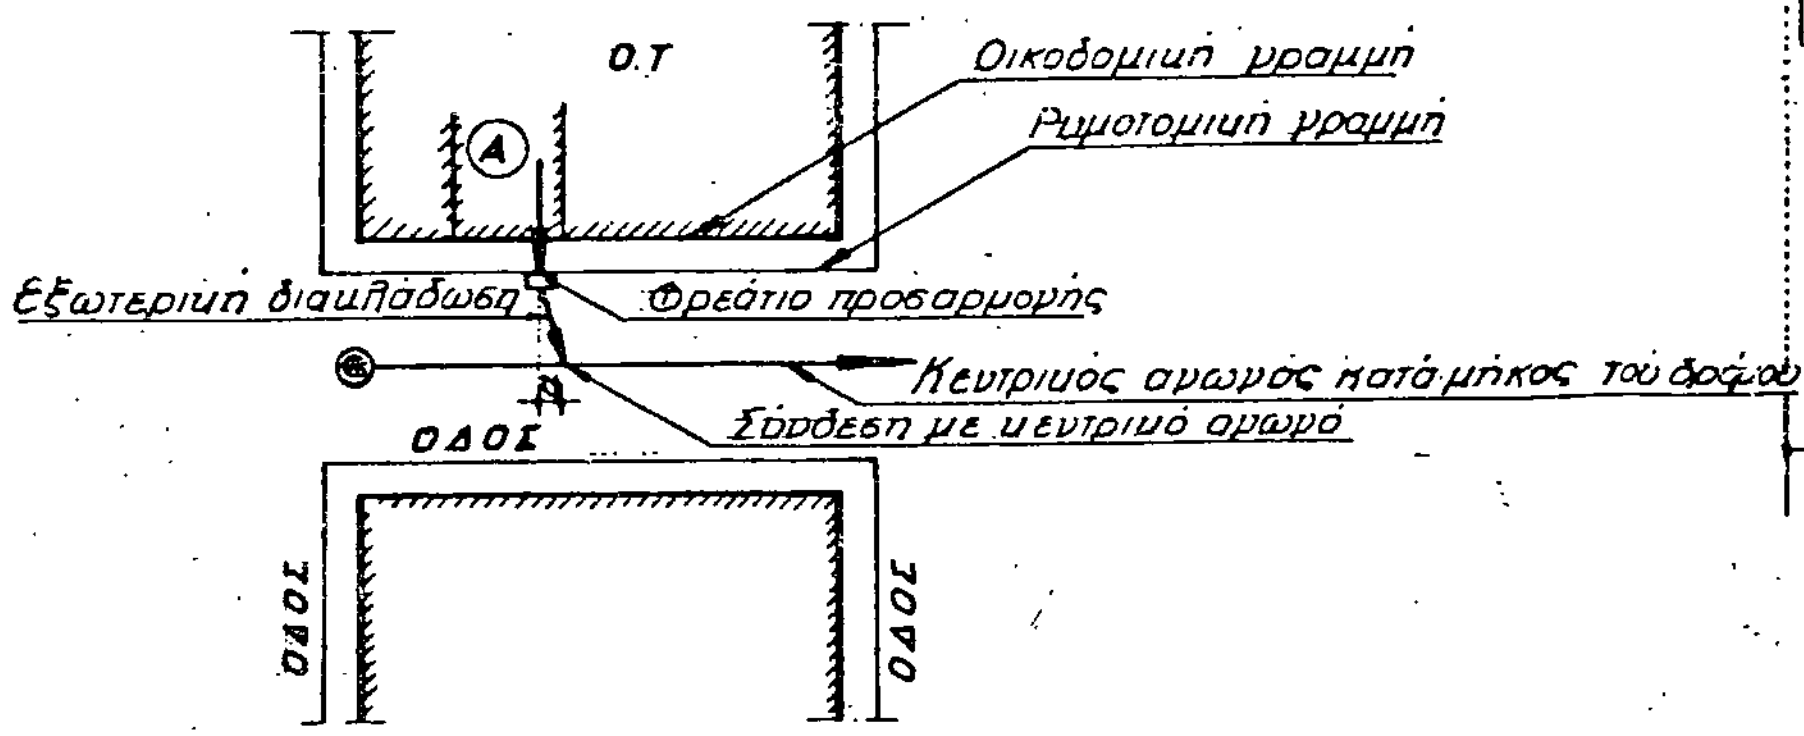


## Τομή

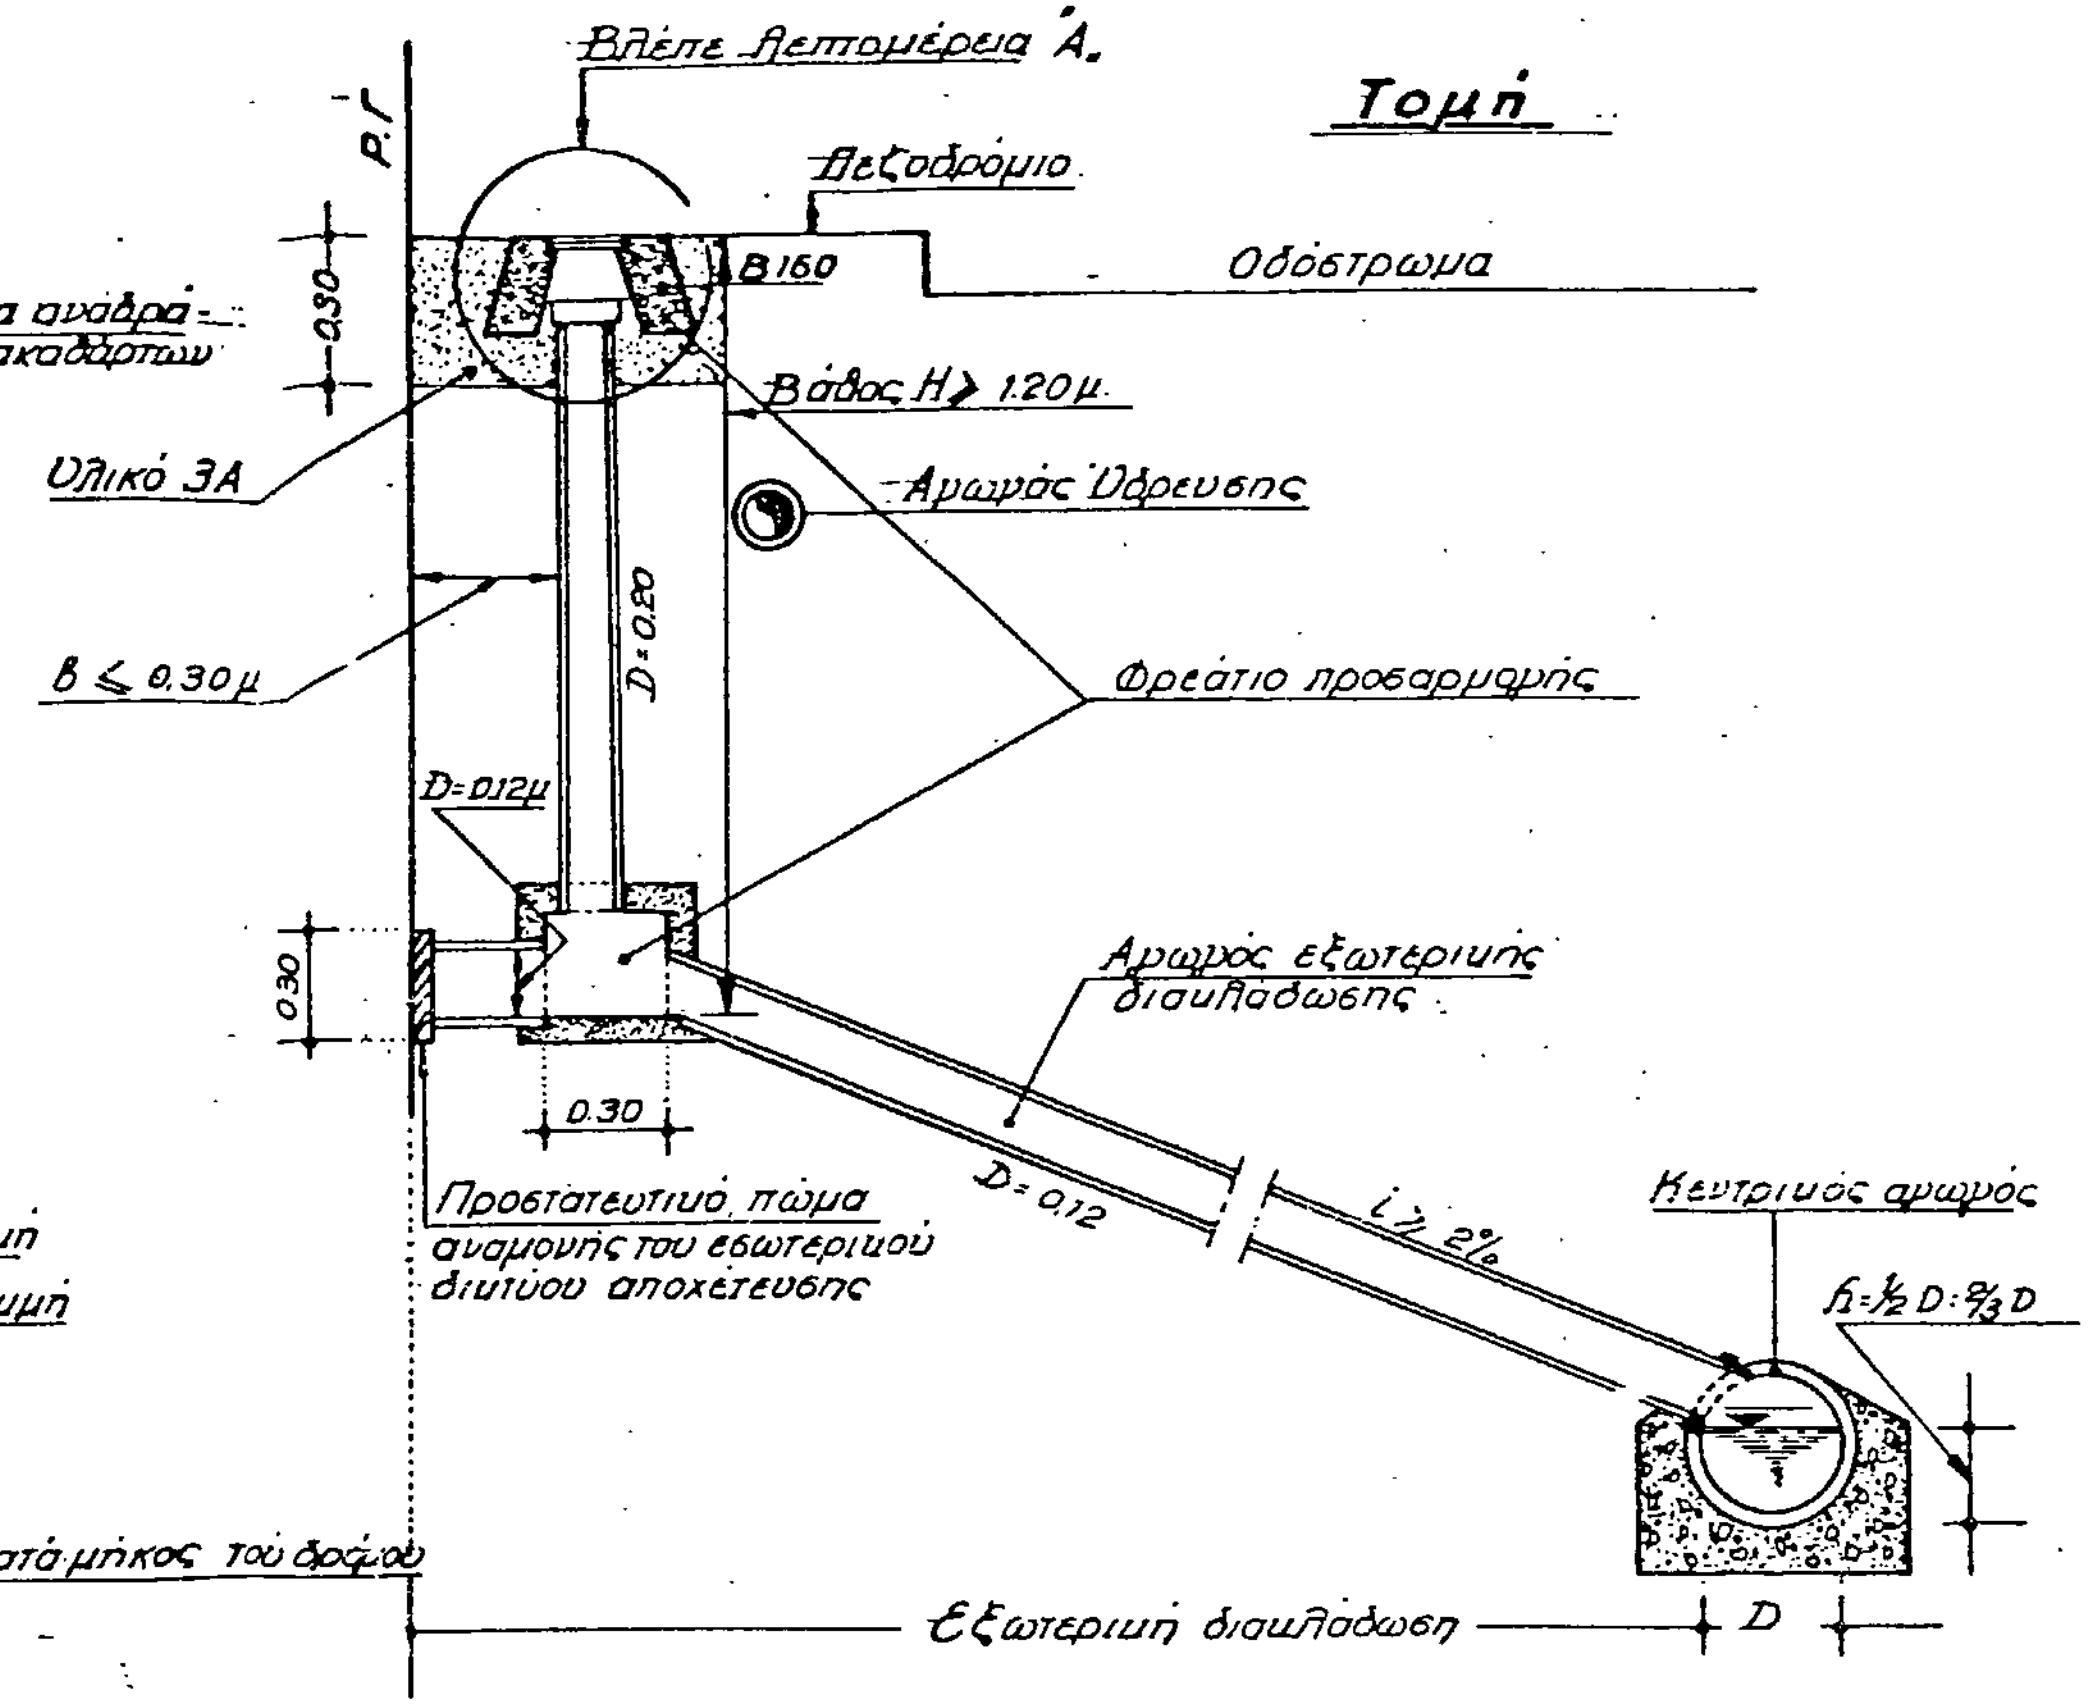


## Παρατηρήσεις

- Επιτρεπόμενη απόκλιση από την κάθετο: α=1.00μ.
- Δεν επιτρέπεται σύνδεση εντός της προβολής του ακινήτου
- Ο λεπτομερής τρόπος κατασκευής του φρεατίου προσαρμογής (ασφάλεια πώματος κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας


# Σχέδιο 1.

## Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής διαυλάδωσης


## Λύση 1. (βασική)

Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων (Κ.Λ.Δ.Υ.
Άρθρο 3°, παρ. 1

## Τομή

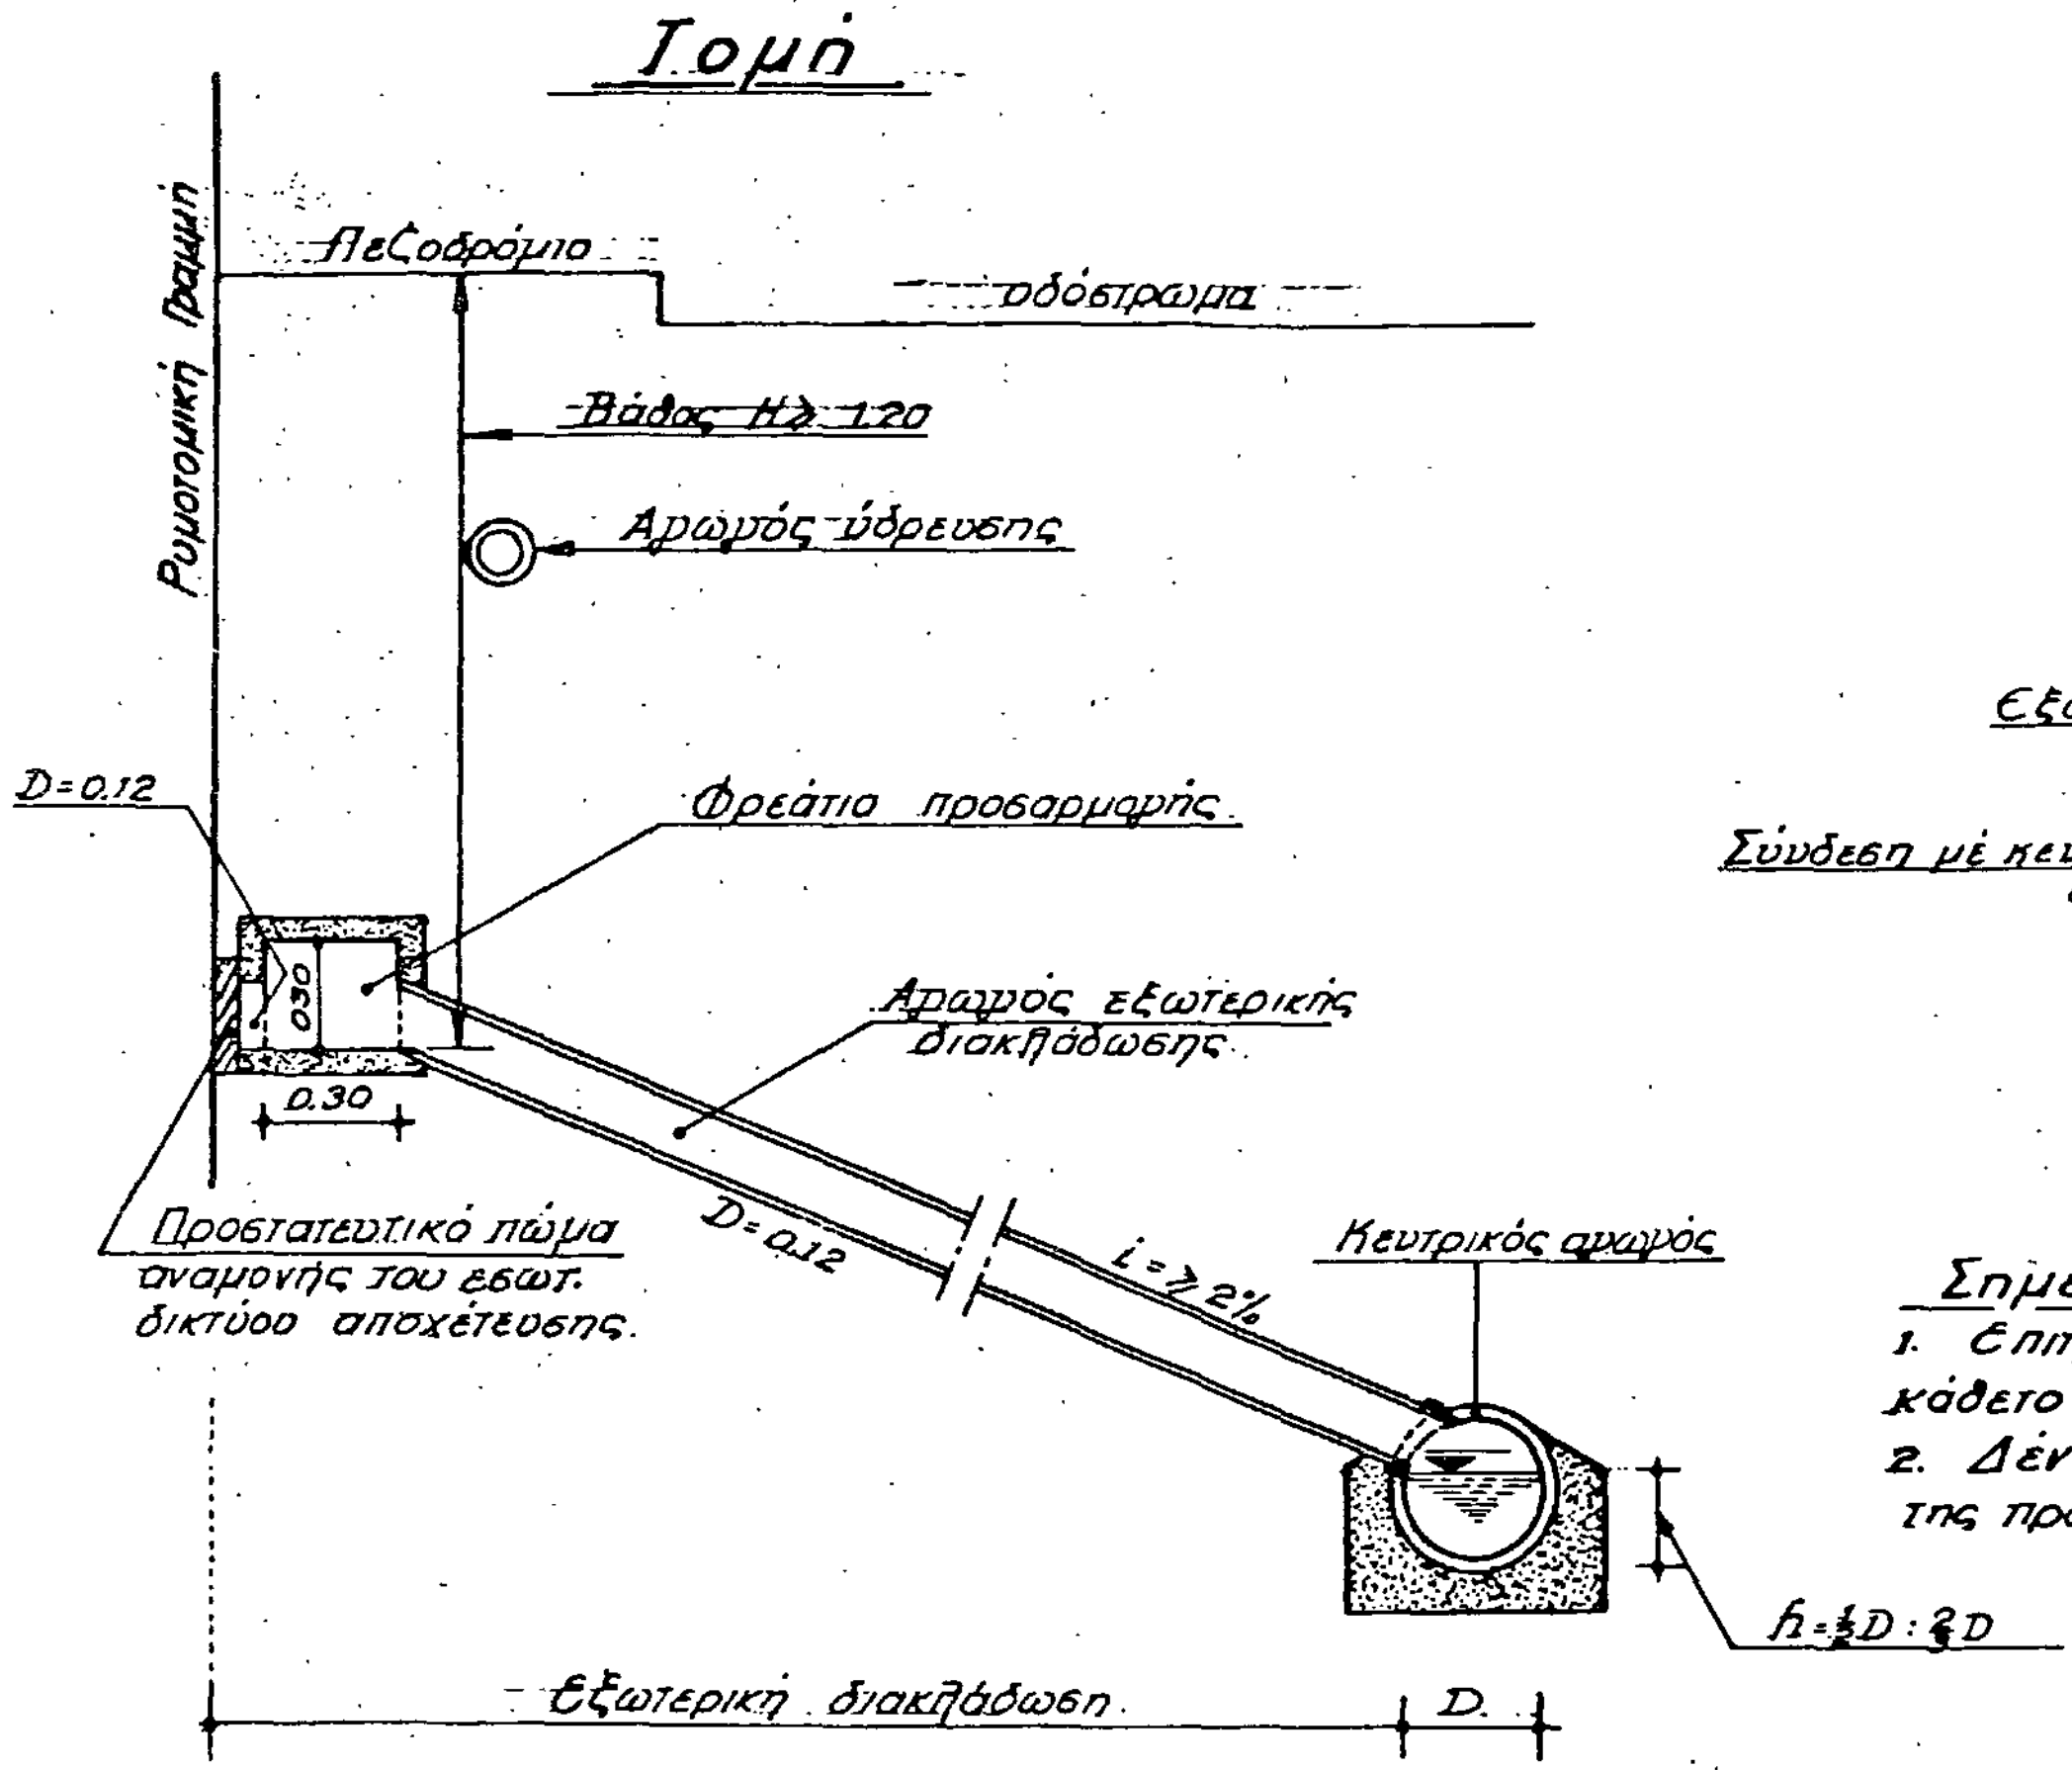


## Κάτοψη

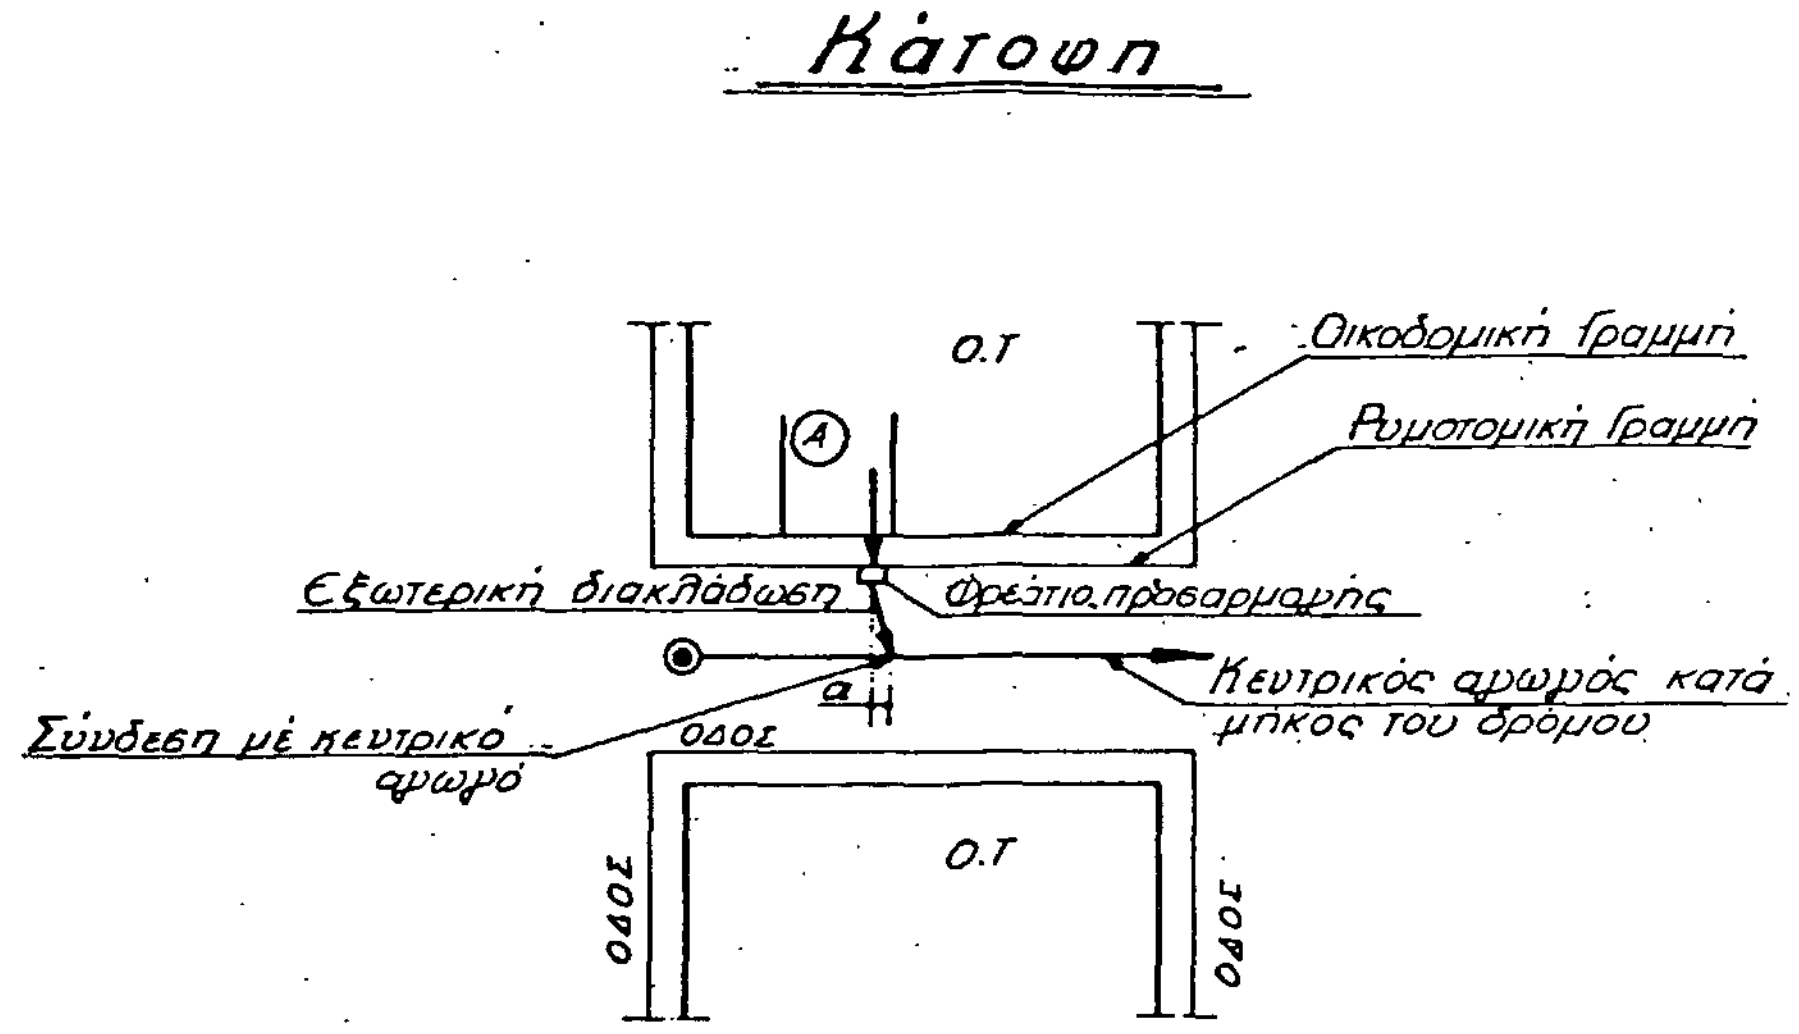


Σημείωση

1. Επιτρεπόμενη απόκλιση από την κάθετο a=1.00μ.
2. Δέν επιτρέπεται σύνδεση εντός της προβολής του ακινήτου.


## Σχέδιο 1α

### Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής διακλάδωσης


Λύση 2 (εναλλακτική) όταν είναι αδύνατη η εφαρμογή της Λύσης 1

Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων (Κ.Λ.Δ.Υ.)
Άρθρο 3ο, παρ. 1.

Τομή

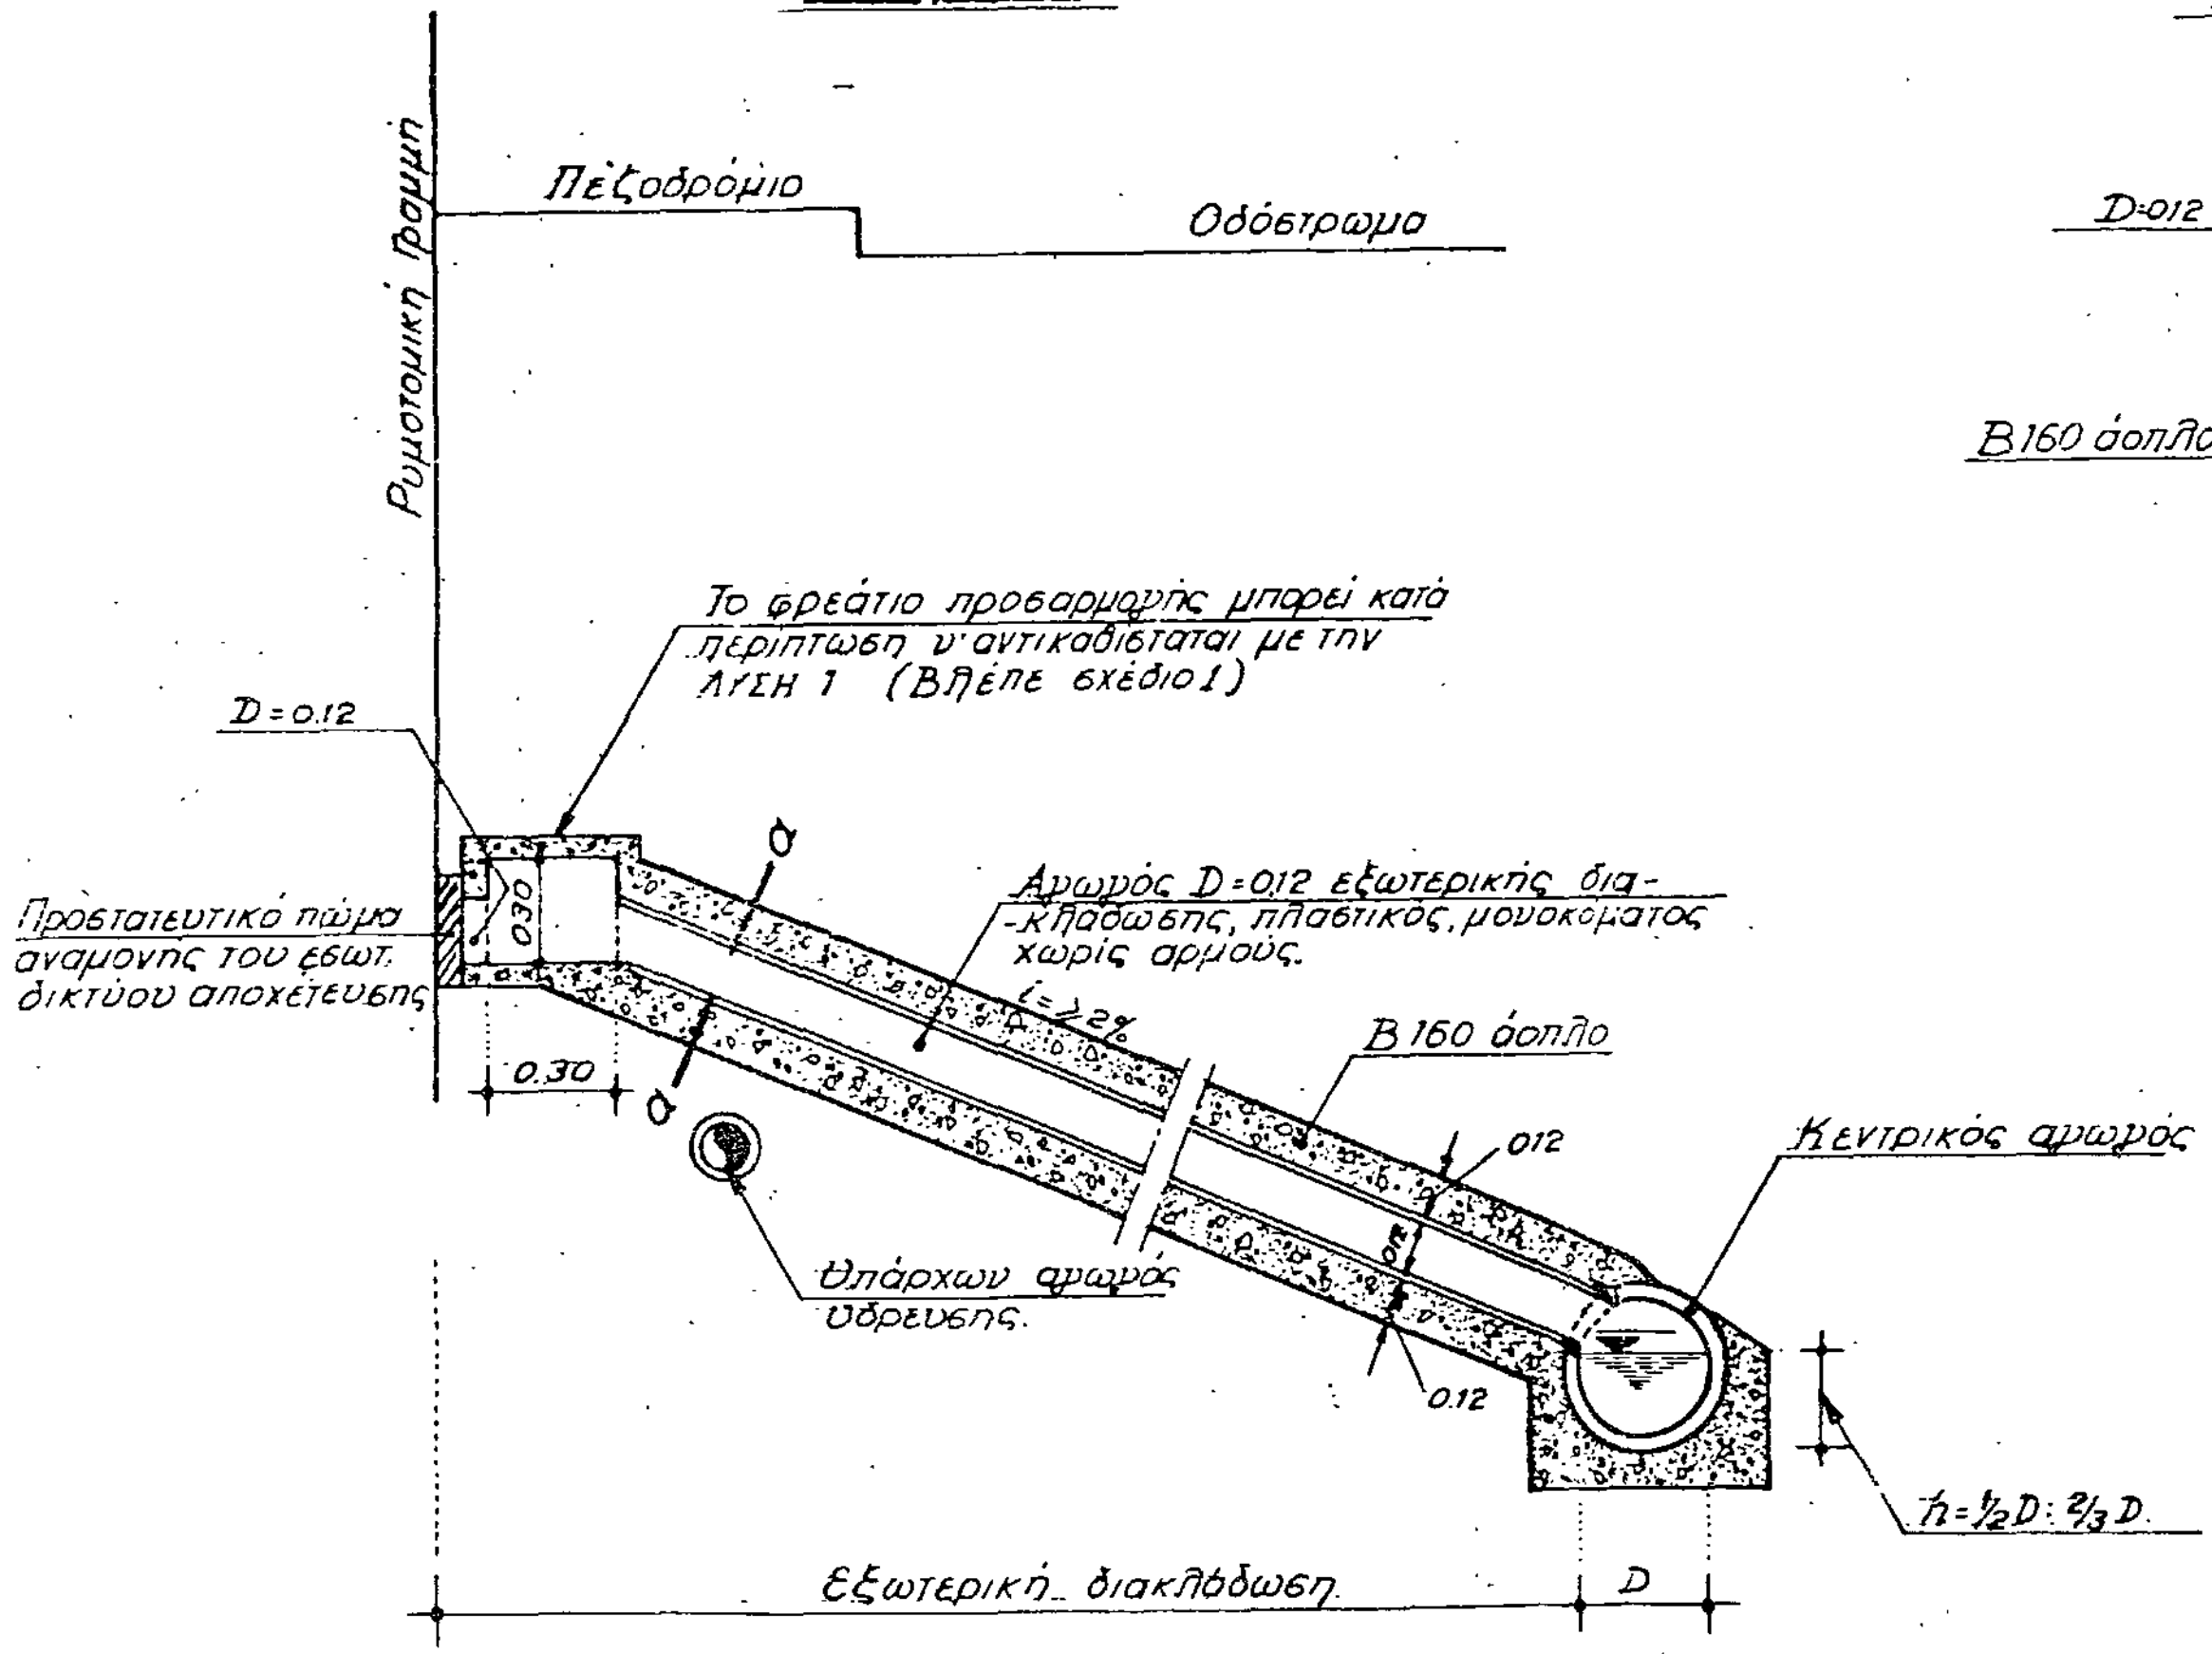


Τομή α-α.

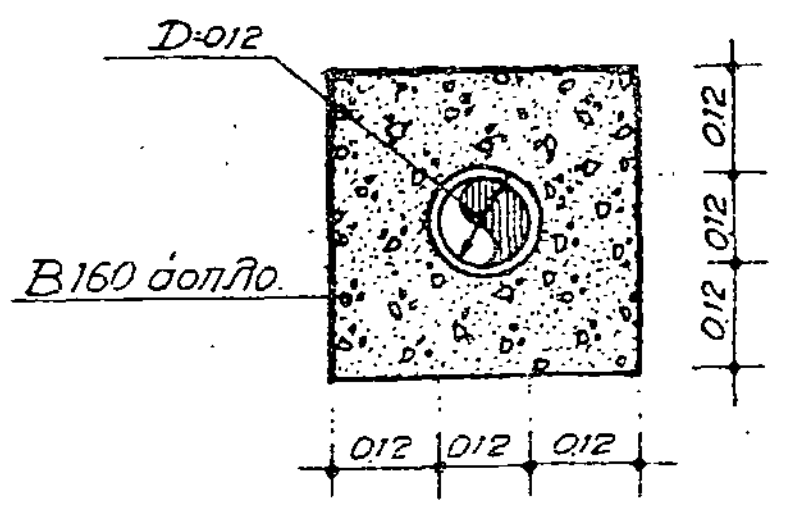



## Σχέδιο 1β

### Τρόπος Κατασκευής Εξωτερικής διακλάδωσης

Λύση 3 (Ειδική περίπτωση πάνω από υπάρχοντα αγωγό ύδρευσης)

Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Υπονόμων (Κ.Λ.Δ.Υ.)
Άρθρο 3ο παρ. 1.

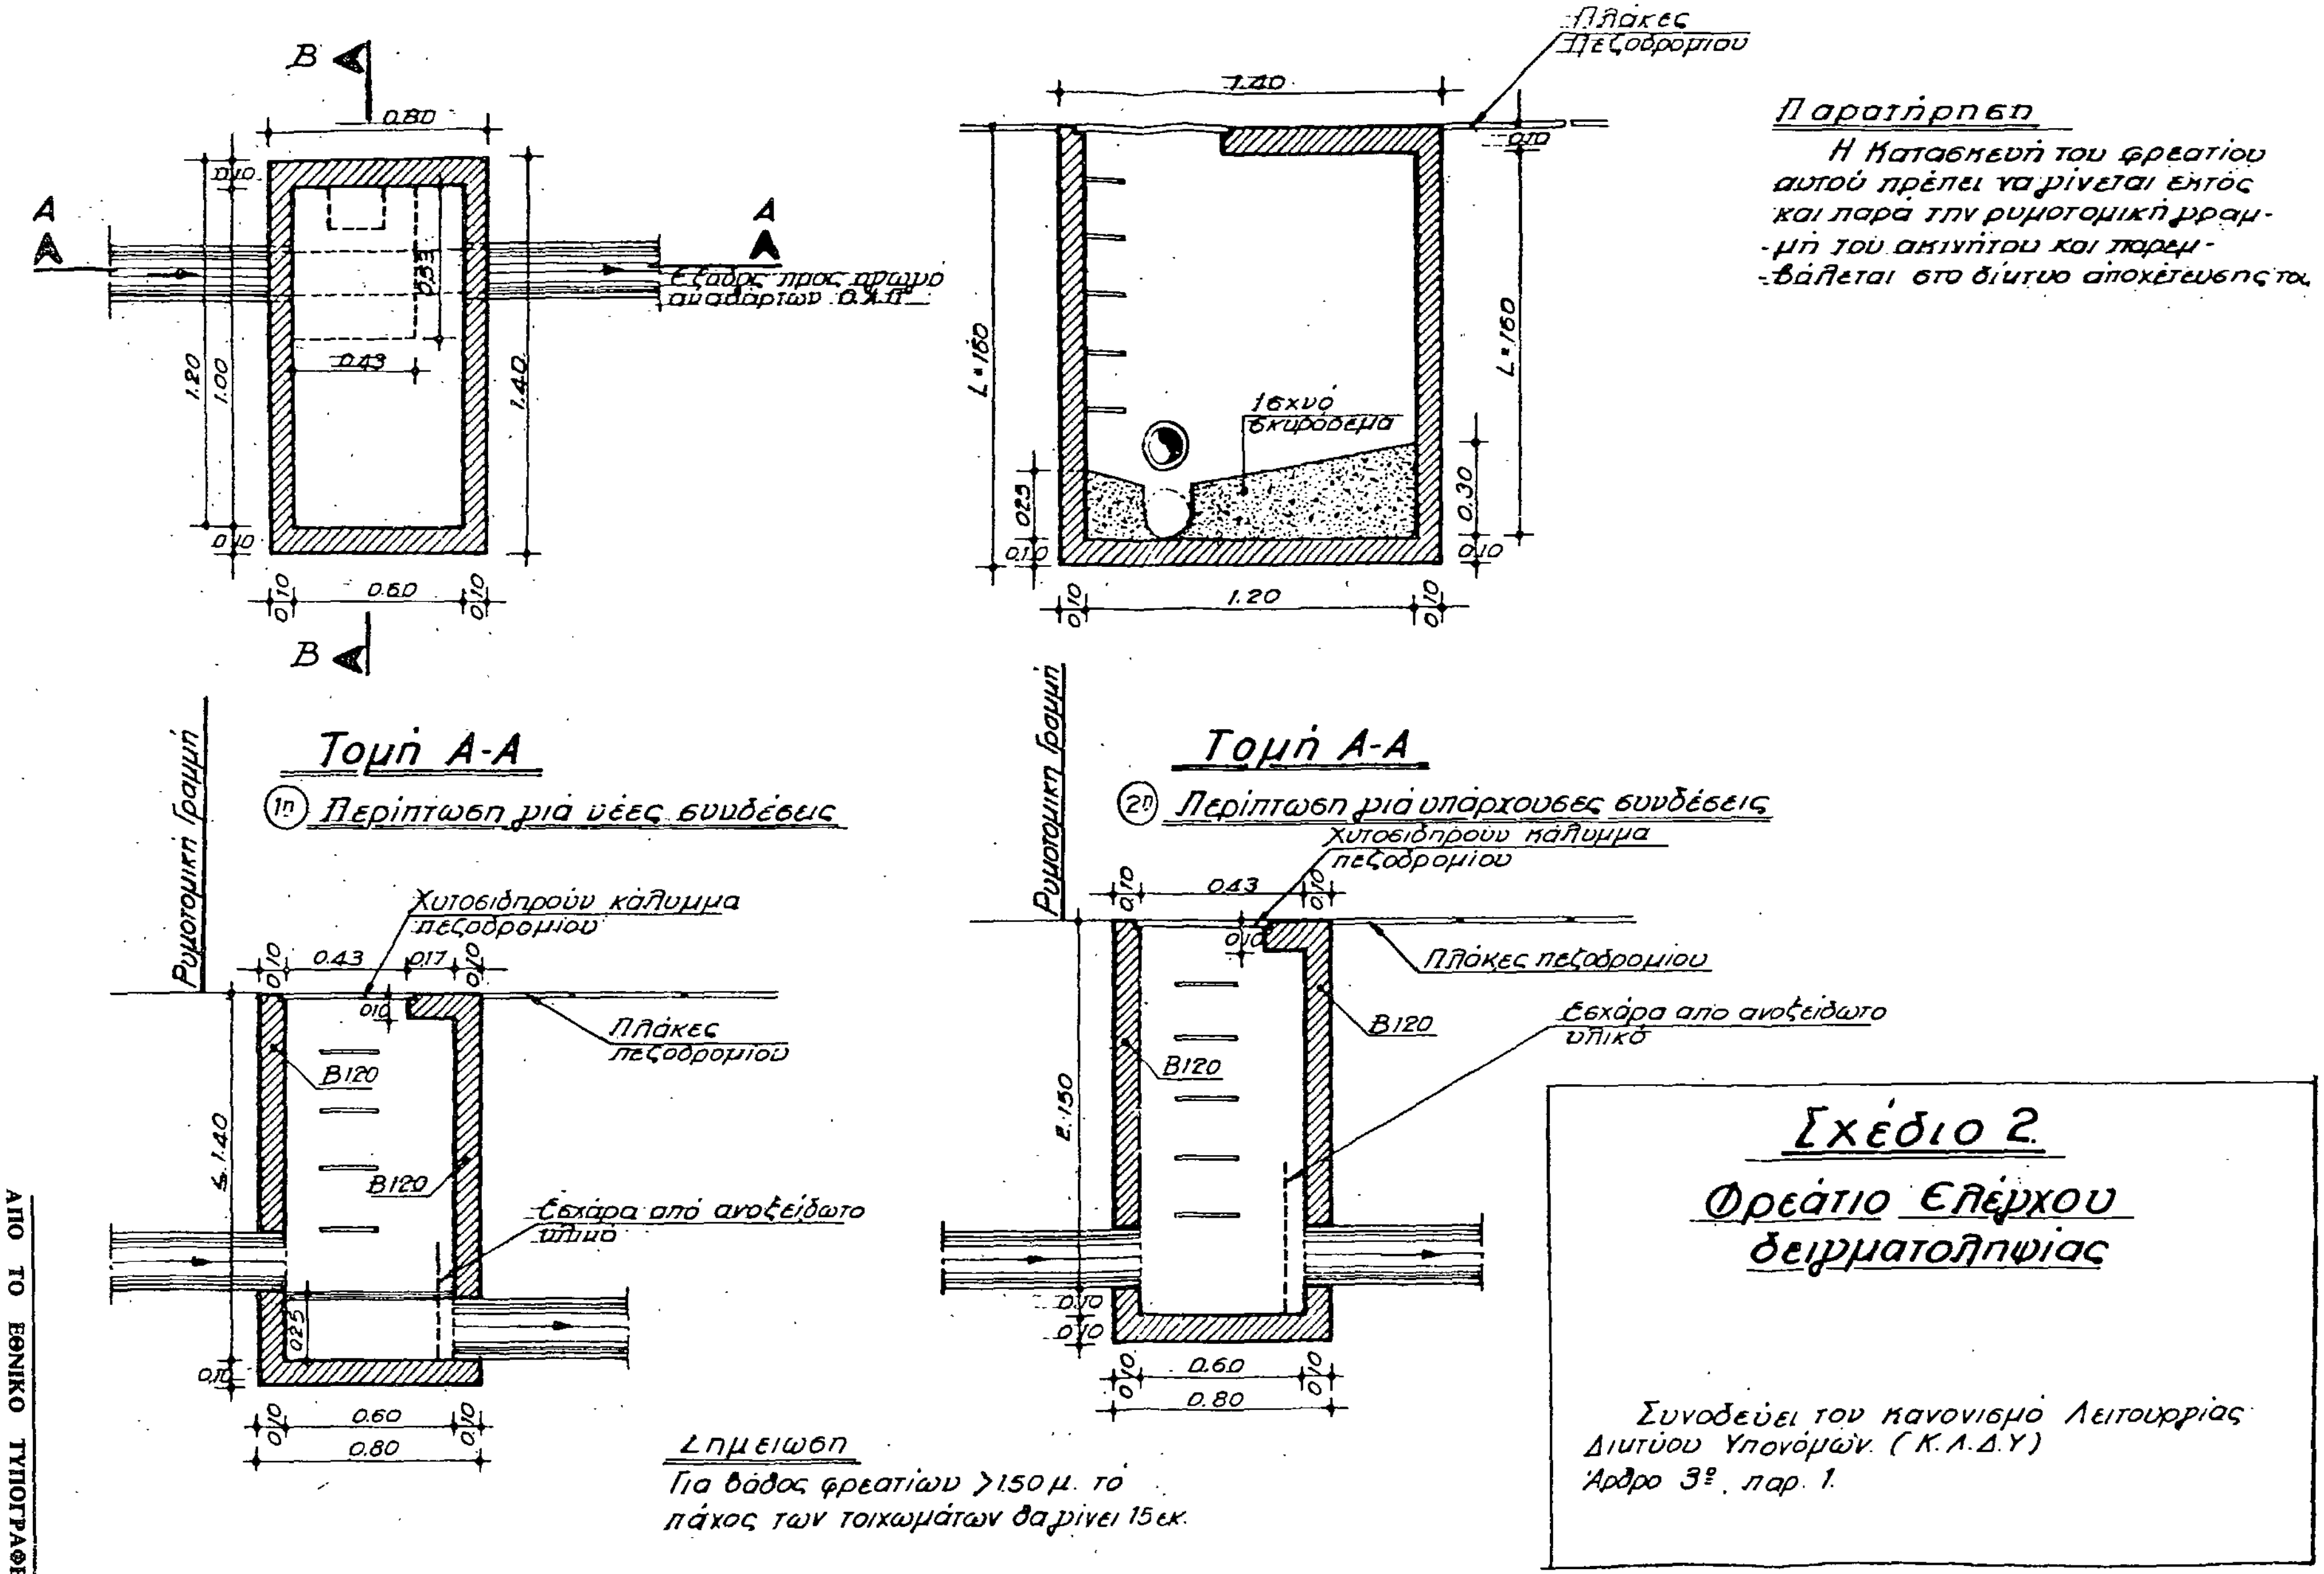
Σχέδιο 2
Φρεάτιο Ελέγχου δειγματοληψίας
Συνοδεύει τον κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υπονόμων. (Κ.Λ.Δ.Υ)
Άρθρο 3ο, παρ. 1.
Παρατήρηση
Η Κατασκευή του φρεατίου αυτού πρέπει να γίνεται εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου και παρεμβάλλεται στο δίκτυο αποχέτευσης του.
Εξαγωγή προς αγωγό ακαθάρτων Ο.Λ.Π
Πλάκες Πεζοδρομίου
ισχυρό σκυρόδεμα
Τομή Α-Α
(1η) Περίπτωση για νέες συνδέσεις
Τομή Α-Α
(2η) Περίπτωση για υπάρχουσες συνδέσεις
Χυτοσιδηρού κάλυμμα πεζοδρομίου
Πλάκες πεζοδρομίου
Εσχάρα από ανοξείδωτο υλικό
Ρυμοτομική Γραμμή
B120
Σημείωση
Για βάθος φρεατίων >1.50 μ. το πάχος των τοιχωμάτων θα γίνει 15 εκ.